




REV.	SDNE	REVISJONER	TEGNET	KONTR.	GODKJENT	DATO

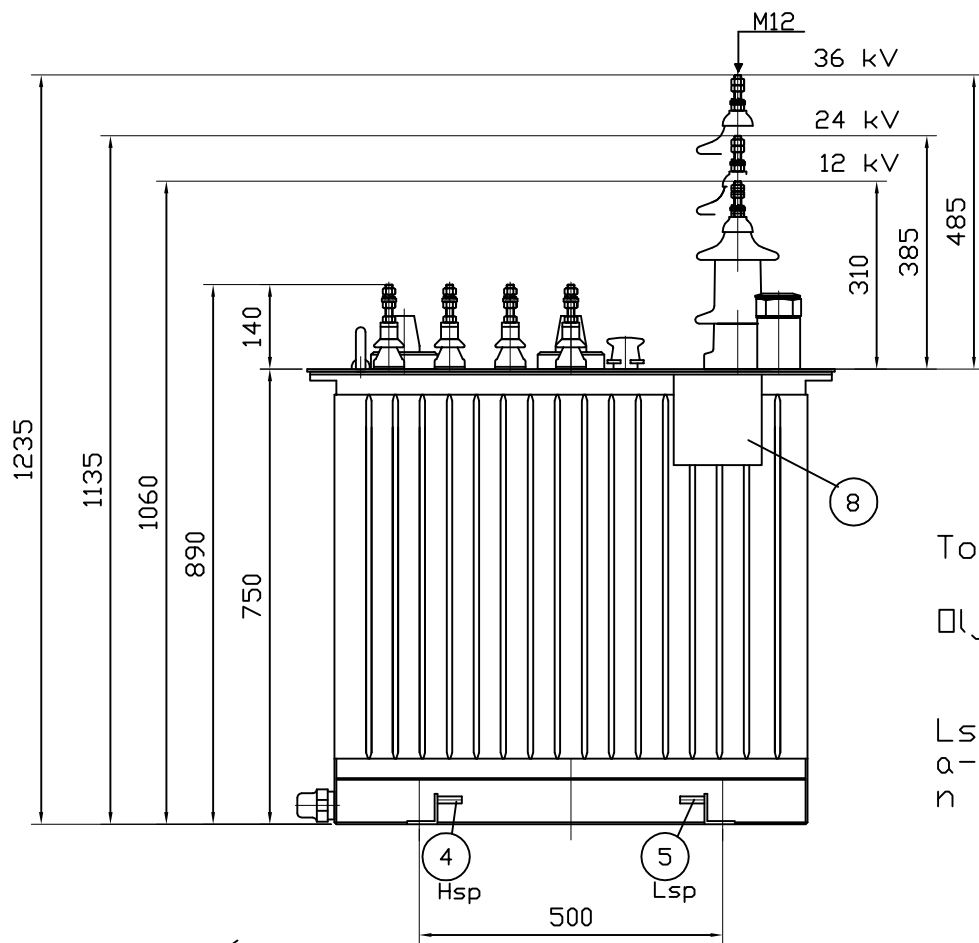

Pos. nr.	Standard utstyr
1	P&fyllingsrør m/sikkerh.ventil
2	Løftebolt
3	Tappekran
4	Jordskr.M12
5	-"-
6	Ømkobler
7	Jordskr.M12
8	Dataskilt(flytttb.)

Totalvekt: 500 kg/240V
535 kg/415V
Ølje: 130 kg
150 ltr

Lsp.bolter:
a-b-c : M12
n : M12

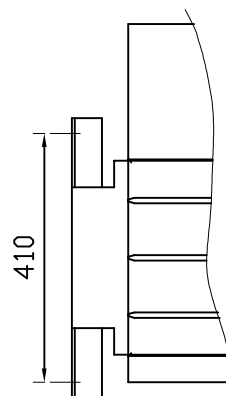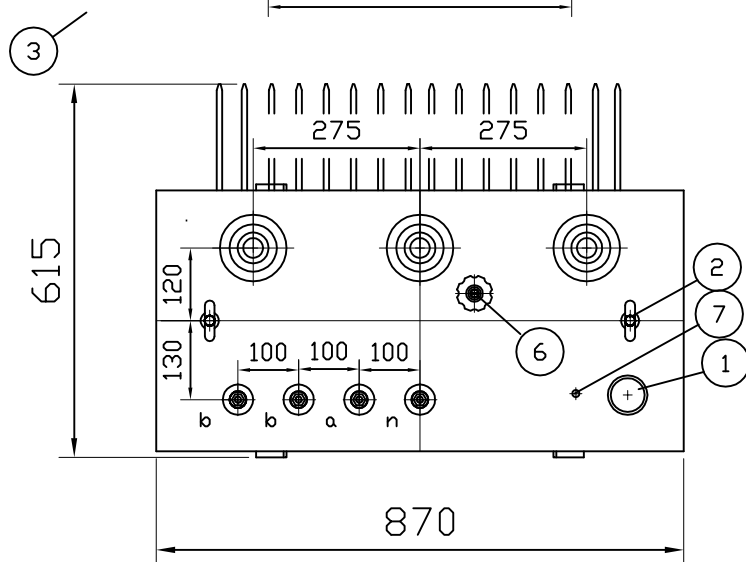

TEGNET RAA	DATO 15.09.2015	TILLATTE AVVIK FOR IKKE TOLERANSESATTE MÅL	NS-1432 B	NS-ISO-2768-1 MIDDELS	MÅLESTOKK 1:12.5	
KONTROLLERT RAA	DATO 19/08/2003	KUNDE/ANLEGG	SAMMENSTILLING TEGNING			
GODKJENT KRS	DATO 19/08/2003	PRODUKT TRANSFORMATOR 50 kVA	INTERN STANDARD EcoSmart			
	TEGNINGSTITTEL MÅLSKISSE 240V Yyn0 og 415V Dyn11			ERST. FOR		
				ERST. AV		
				TEGNING NR. T2-0050-Målskisse-2015		