

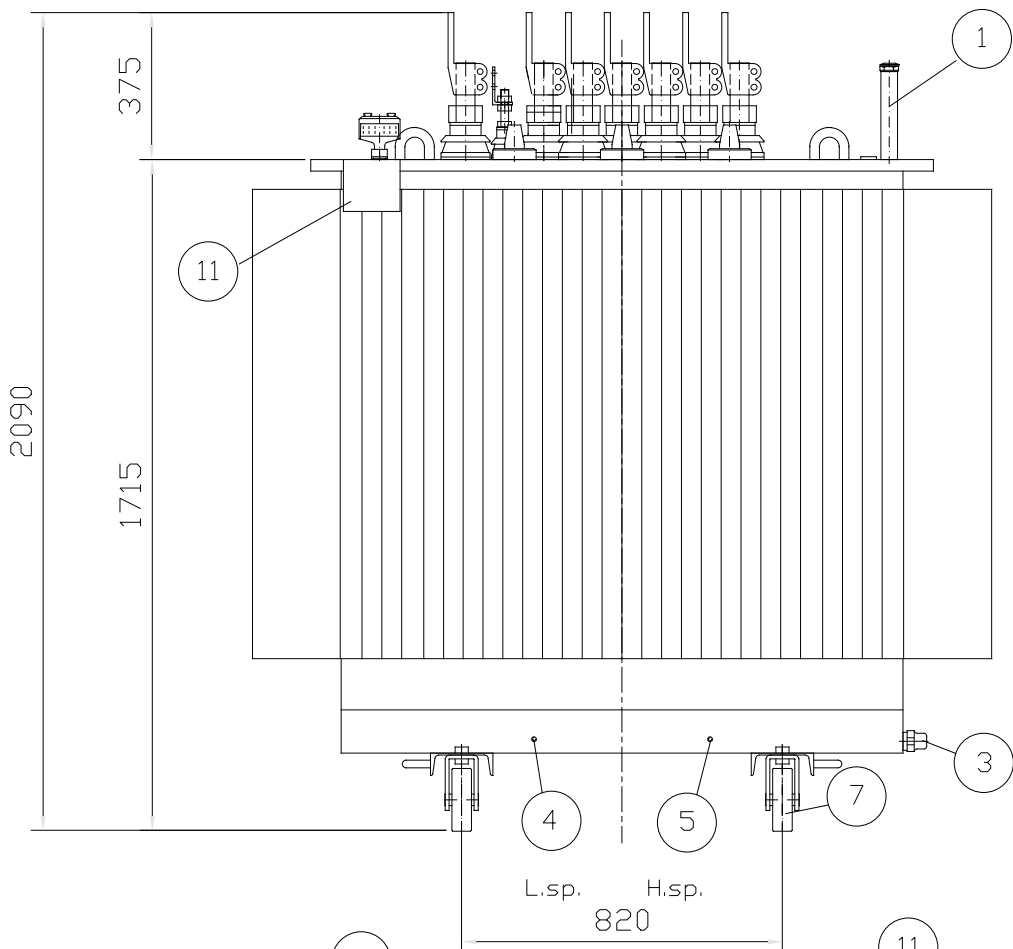


REV.	SDNE	REVISJONER	TEGNET	KONTR.	GODKJENT	DATO

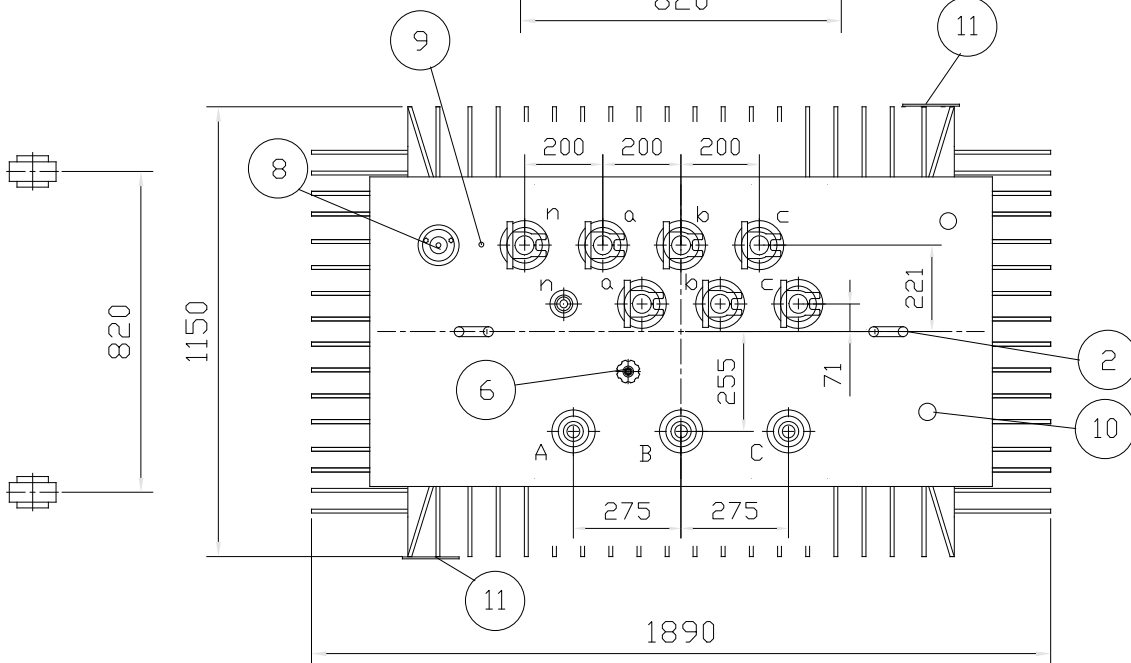

Pos. nr.	Utstyr
1	Påfyllings-rør m/sikkerh.ventil
2	Løftebolt
3	Tappekran
4	Jordskr.M12
5	-"-
6	Ømkobler
7	Hjul, vendbare
8	Termometer
9	Jordskr.M12
10	Termolomme
11	Dataskilt(flyttb.)

Utvendige totalmål:
 BxLxH=1150x1890x2090
 Totalvekt: 4795 kg
 Mineralolje: 985 kg/1120 Ltr



TEGNET RS	DATO 16,08,2021	TILLATTE AVVIK FOR IKKE TOLERANSESATTE MÅL	NS-1432 B	NS-ISO-2768-1 MIDDELS	MÅLESTOKK 1:20	
KONTROLLERT HA	DATO 16,08,2021	KUNDE/ANLEGG			SAMMENSTILLING TEGNING	
GODKJENT RT	DATO 16,08,2021	PRODUKT Transformator 1600/1600/1250 kVA			INTERN STANDARD K030160	
	TEGNINGSTITTEL					ERST. FOR
	MÅLSKISSE 11000/415/240 Dyn11yn11 Berør.sikre Hsp.gj.f.					ERST. AV
						TEGNING NR. 314130-MS